



Друштво са ограниченом одговорношћу за производњу и дистрибуцију  
енергије и флуида и пружање услуга  
**ЕНЕРГЕТИКА КРАГУЈЕВАЦ**  
34000 Крагујевац, Косовска 4А

Телефон: 034/304-783; Факс: 034/304-783; e-mail: [jnabavka@energetika-kragujevac.com](mailto:jnabavka@energetika-kragujevac.com)  
PIB: 101576503; МБ: 17006100; Број жиро-рачуна: 205-211835-30 Комерцијална банка

Датум: 11.03.2019.

## ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА

**Предмет:** Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде

По захтеву заинтересованог лица за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке мале вредности чији су предмет добра, **Котрљајни лежајеви и семеринзи**, редни број јавне набавке **1.1.6/2019**, Наручилац у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама, објављује одговор.

### Питања:

1. У таčki 2 Техничка спецификација и у Обраску 1-6, на позичији 39 захтевано је: "LABIRINTSKI PRSTEN Ø47/Ø20x10".

Lavirintski prstenovi nisu standardizovani mašinski elementi pa je za njihovo potpuno i jasno definisanje, u skladu sa čl.70 i 71 ZJN, neophodno dati prikaz konstrukcije prstena sa dimenzijama. U tom smislu, molimo Naručioca da odgovori na sledeća pitanja:

1.1 Da li je zahtevani lavirintski prsten na poz.39 radialno ili aksijalno orijentisan?

1.2 Lavirintski prstenovi se kompletiraju u sklopu kao "muški" i "ženski" i zajedno čine lavirintsku zaptivku. Da li je na poz.39 zahtevan samo "muški" ili samo "ženski" lavirintski prsten ili komplet – lavirintska zaptivka (ako je u pitanju komplet, da li se i navedene dimenzije odnose na komplet – lavirintsku zaptivku)?

1.3 Ako je na poz.39 zahtevan samo "muški" ili samo "ženski" lavirintski prsten, neophodno je definisati broj i dimenzije kanala koji čine lavirint, tj., neophodno je da Naručilac dostavi crtež zahtevanog lavirintskog prstena.

1.4 Na koji način se zahtevani lavirintski prsten vezuje za kućište – presovanim sklopom ili zavrtnjima (aksijalno orijentisan) na spoljnom prstenu (molimo da dostavite crtež sa položajem i veličinom otvora za zavrtnje)?


1.5 Da li postoji oznaka poznatog proizvođača postojećih lavirintskih prstenova na poz.39, koje je Naručilac već nabavljao, a na osnovu koje (oznake) bi bilo moguće u potpunosti definisati zahtevani

lavirintski prsten na poz.39? Molimo Naručioca da nam tu oznaku i odgovarajućeg proizvođača saopšti u odgovoru.

1.6 Molimo Naručioca da objavi crtež zahtevanog lavirintskog prstena na poz.39 i tako omogući ponuđačima da dostave prihvatljive ponude, u skladu sa čl.61 ZJN.

Одговори:

Објављујемо цртеж наведеног лабиринтског прстена.

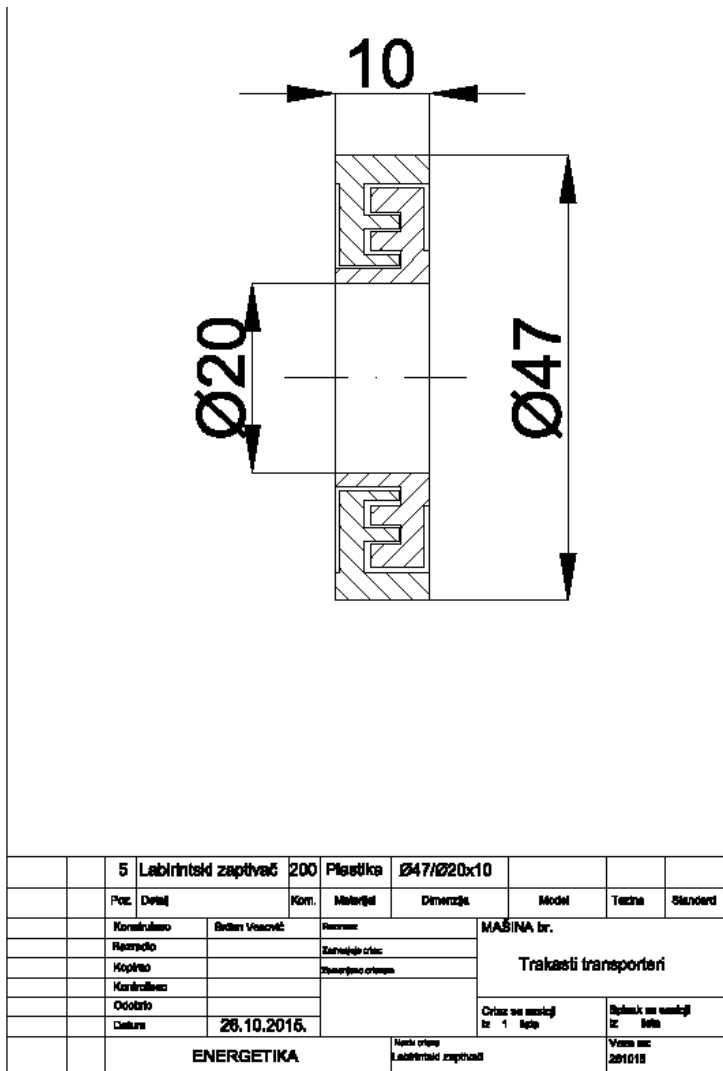

Питања и одговори су саставни део конкурсне документације. Не врши се измена и допуна конкурсне документације и не врши се продужење рока за подношење и отварање понуда.

Комисија за јавну набавку број 1.1.6/2019